



МОНТАЖНАЯ СХЕМА ТОПОЛЬ 75

вид сбоку

размер котлована
5000x3000

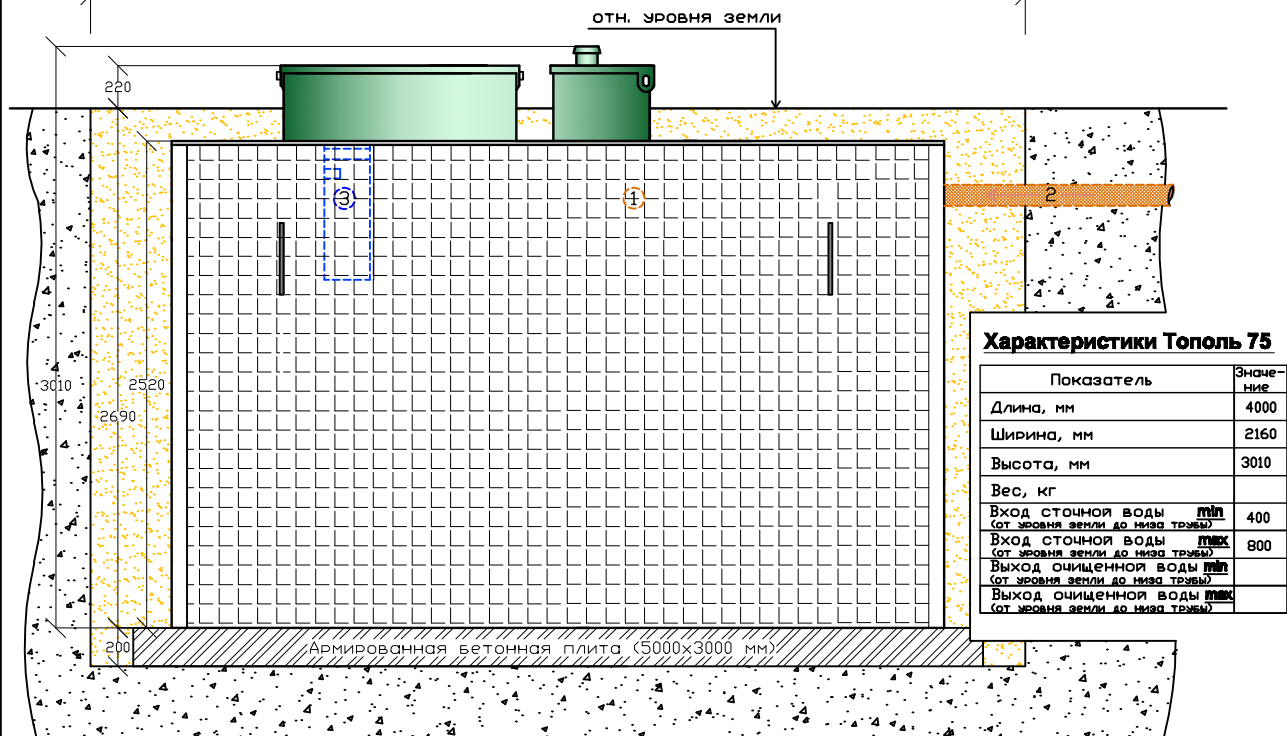

вид сверху

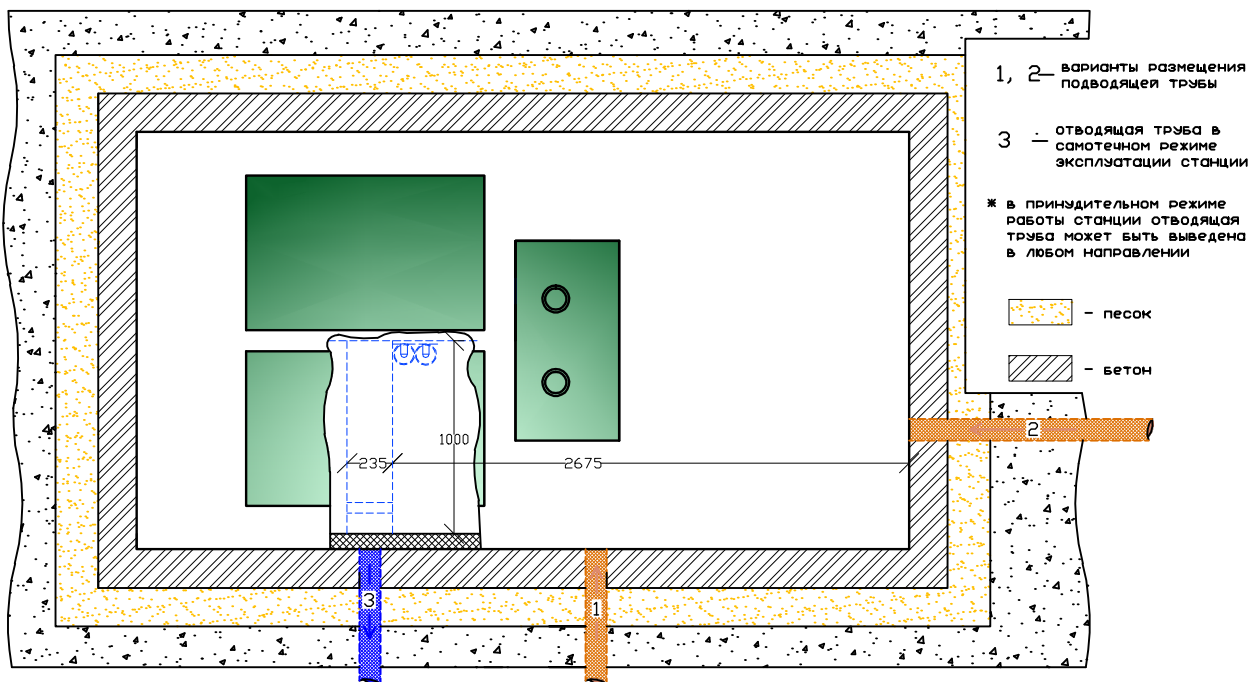

Последовательность монтажных работ:

1. Разработка котлована 5000x3000мм глубина 2890мм. При угрозе обрушения необходимо установить опалубку.
2. На дне котлована устроить армированную бетонную плиту толщиной 200мм.
3. Осуществить монтаж Тополь75 на бетонное основание.
4. Подсоединить к установке подводящий и отводящий трубопровод, а также электрический кабель.
5. Выполнить обратную засыпку песком одновременно с заполнением установки водой.
6. Произвести пусконаладочные работы.

Изм. Лист
Инв. N подл.
Подпись и дата
Взам. инв. N

Изм.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

Монтажная схема Тополь 75

Лист

Формат А4